



План газопровода М1:500

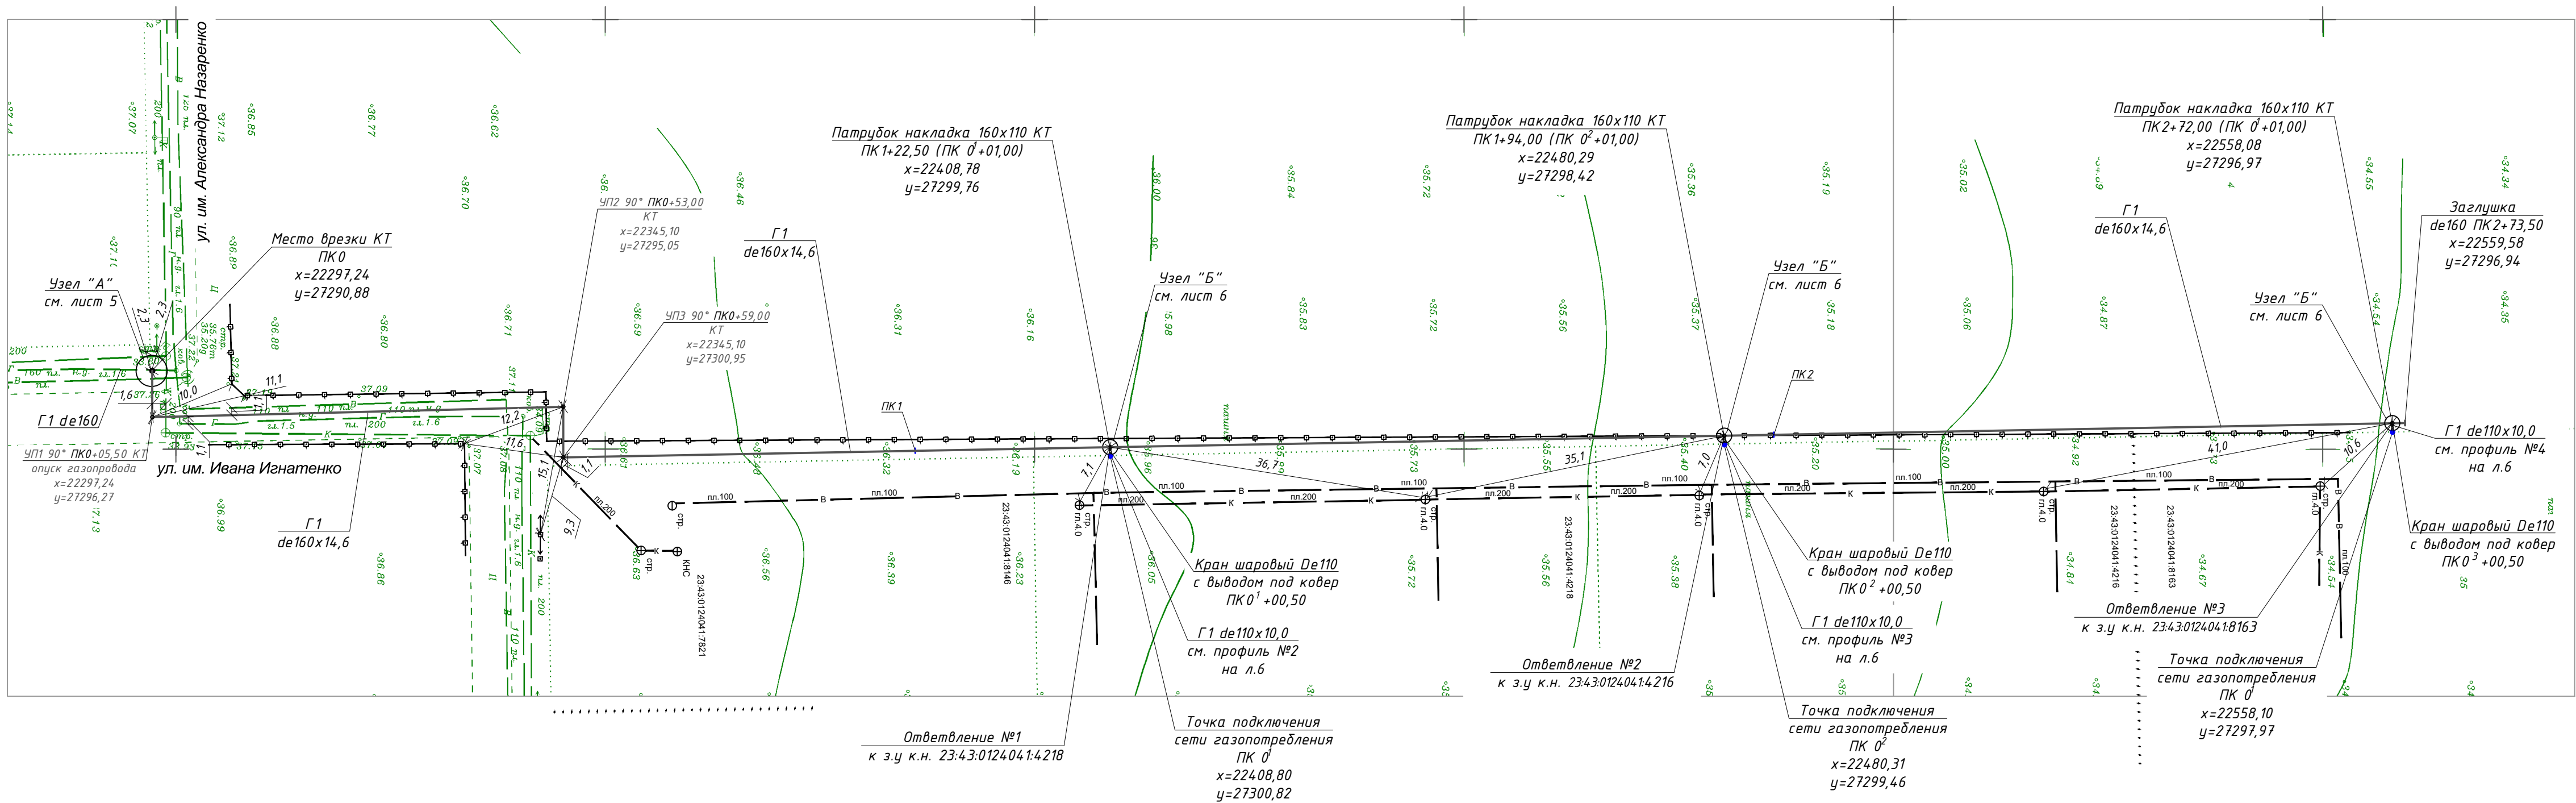

С архивной документацией сверено  
инженер-проектировщик  Хомяков С.В.

Примечания:

1. Охранная зона определяется условными линиями, проведенными параллельно проектируемому газопроводу, по 2 метра в каждую сторону.
2. Продольный профиль газопровода выполнен на листах 5,6.
3. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами.
4. В местах пересечения газопроводом подземных коммуникаций земляные работы за 2 метра до и после границ пересекаемой коммуникации производить вручную в присутствии представителя владельца коммуникации.
5. Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки опознавательных знаков. На участках пересечений стального газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена на расстояние на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

						135365-ППО			
						Газификация объектов капитального строительства, расположенных по адресу: г. Краснодар, западное пос. Индустриальный, з.у. с к.н. 23.43:0124.04.1.8163, 23.43:0124.04.1.8146, 23.43:0124.04.1.4216, 23.43:0124.04.1.4218			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Том 1. Раздел 2: "Проект полосы отвода" Распределительные газопроводы низкого давления до границы з.у. с к.н. 23.43:0124.04.1.8163, 23.43:0124.04.1.8146, 23.43:0124.04.1.4216, 23.43:0124.04.1.4218, в г. Краснодаре.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Галыгина			03.22		П+Р	3	
Н.контр.		Собошакина			03.22				
Исполн.		Хомяков			03.22				
						План газопровода М1:500.	АО "Краснодаргоргаз"		