



Узел "А"

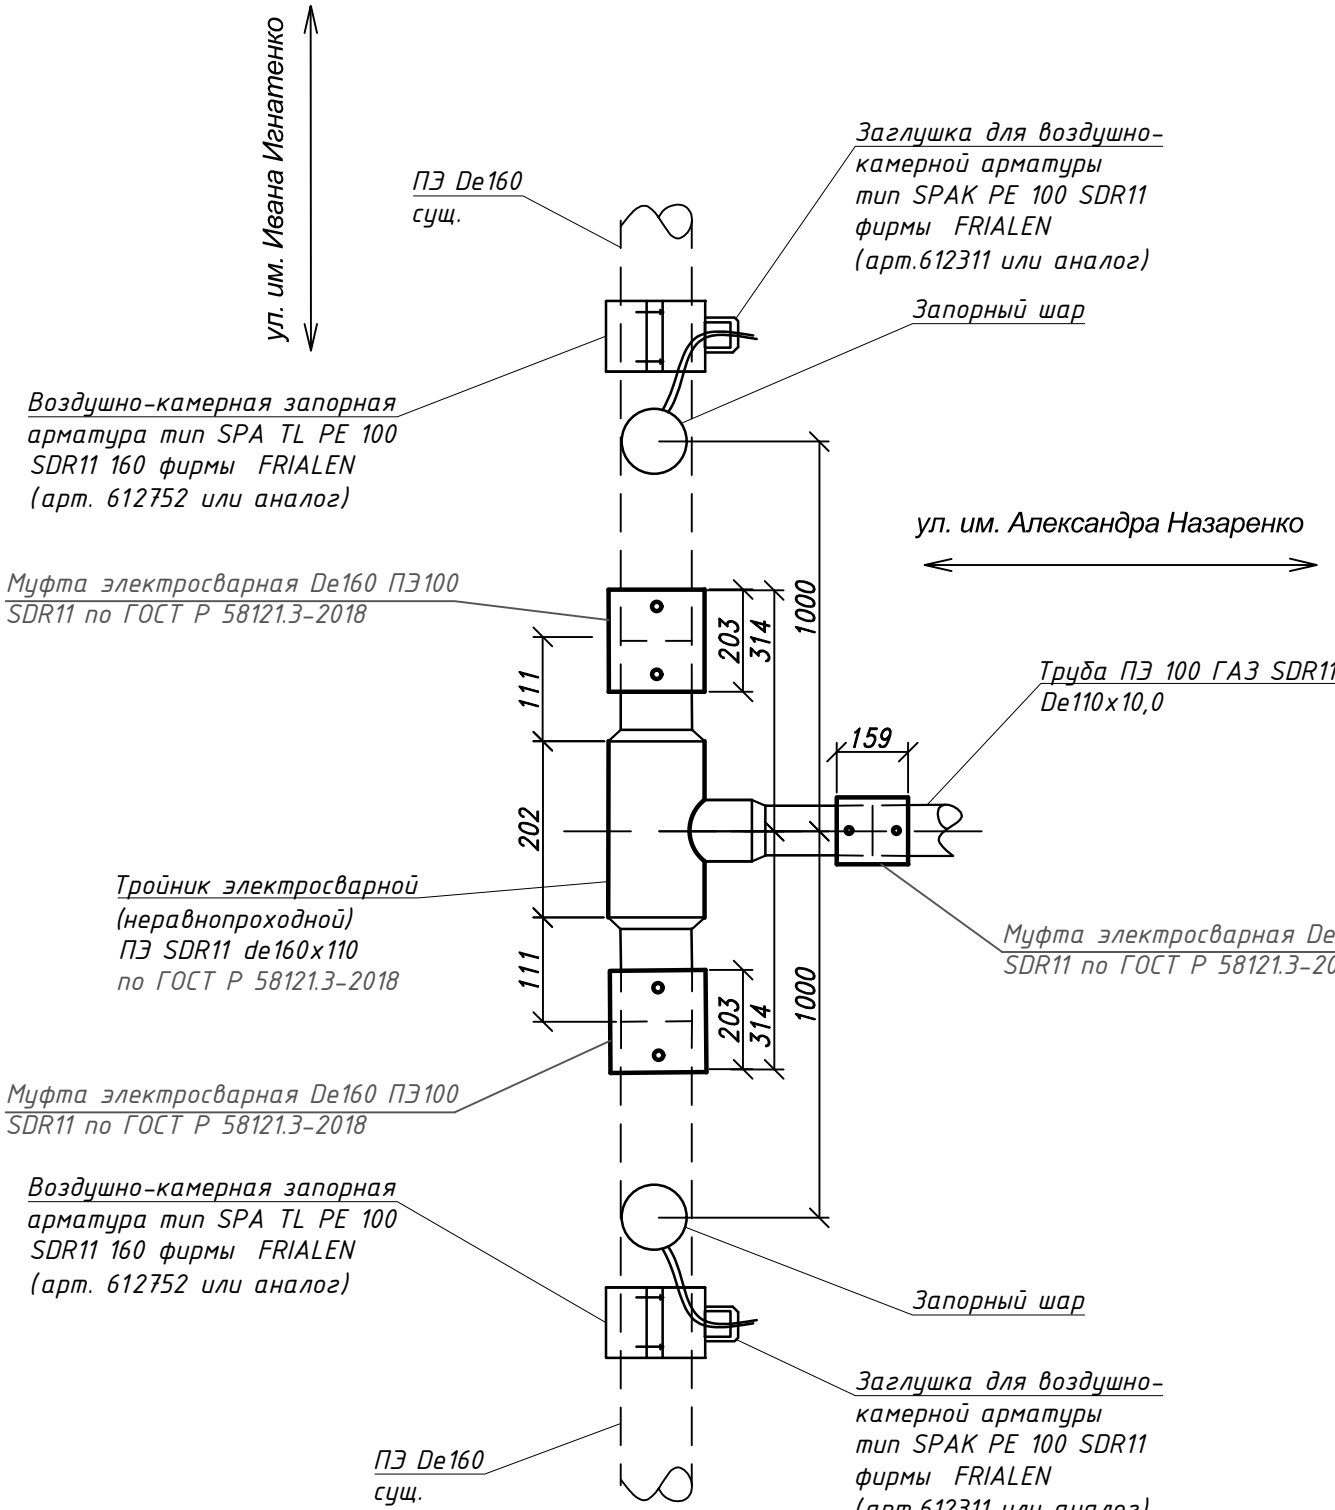

- ① -ИГЭ-1 -Почва суглинистая, твердая, просадочная, незасоленная, мощность слоя -1,5м.
 - ② -ИГЭ-2 -Суглинок тяжелый, твердый, просадочный, незасоленный, залегает до глубины -5,0м.
 - ③ -ИГЭ-3 -Суглинок легкий, тугопластичный, непросадочный, незасоленный, к подошве опесчаненный, залегает до глубины -8,0-9,0м.
- Примечания:

1. Для строительства полистироловых газопроводов использовать трубы желтого или черного с желтыми полосами в количестве не менее трех, равномерно распределенными по окружности трубы, цвета по ГОСТ Р 58121.2-2018, с коэффициентом запаса прочности 3.2
2. Траншеи и котлованы, на участках пересечения с существующими дорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия, засыпать на всю глубину песчаным грунтом или другими аналогичными малосжимаемыми (модуль деформации 20 МПа и более) местными материалами с уплотнением.
3. План газопровода расположен на листе 3.
4. Сеть газопотребления земельных участков с к. н. 23-43.012404.18163, 23-43.012404.18146, 23-43.012404.14216, 23-43.012404.14218, см. том.2 (выполненная сторонней организацией).

[illegible]